



Lastwächter - Serie GAMMA

Multifunktion

Fehlerspeicher

Erkennung abgeschalteter Verbraucher

FU tauglich (10 bis 100Hz)

Versorgungsspannung wählbar über Powermodule

2 Wechsler

Baubreite 45mm

Industrieaufbauform



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Vorsicht!

Niemals bei angelegter Spannung arbeiten. Es besteht Lebensgefahr! Das Gerät bei erkennbarer Beschädigung auf keinen Fall verwenden. Verwendung nur durch geschultes Fachpersonal.

Technische Daten

1. Funktionen

Wirkleistungserfassung in 1- und 3-Phasenlasten mit einstellbaren Schwellwerten (P1 und P2), getrennt einstellbarer Anlaufüberbrückung und Auslöseverzögerung, wählbaren Fehlerspeicher und folgenden über die Drehschalter wählbaren Funktionen:

2MIN	Minimumüberwachung
2MIN+I< ON	Minimumüberwachung und Erkennung abgeschalteter Verbraucher als GUT Zustand
2MIN+I< Inv.	Minimumüberwachung und Erkennung abgeschalteter Verbraucher als Fehler
2MAX	Maximumüberwachung
2MAX+I< ON	Maximumüberwachung und Erkennung abgeschalteter Verbraucher als Fehler
2MAX+I< Inv.	Maximumüberwachung und Erkennung abgeschalteter Verbraucher als GUT Zustand
WIN	Überwachung des Bereiches zwischen den Schwellen MIN und MAX
WIN+I< ON	Überwachung des Bereiches zwischen den Schwellen MIN und MAX und Erkennung abgeschalteter Verbraucher als GUT Zustand
WIN+I< Inv.	Überwachung des Bereiches zwischen den Schwellen MIN und MAX und Erkennung abgeschalteter Verbraucher als Fehler
MIN/MAX	Minimum- und Maximumüberwachung
MIN/MAX+I< ON	Minimum- und Maximumüberwachung und Erkennung abgeschalteter Verbraucher als GUT Zustand
MIN/MAX+I< Inv.	Minimum- und Maximumüberwachung und Erkennung abgeschalteter Verbraucher als Fehler

2. Zeitbereiche

	Einstellbereich	
Anlaufüberbrückung (Start):	1s	100s
Auslöseverzögerung (Delay):	0,1s	50s

3. Anzeigen

Grüne LED U/t ON:	Versorgungsspannung liegt an
Grüne LED U/t blinkt:	Anzeige Anlaufüberbrückung
Gelbe LED I=0 ON/OFF:	Anzeige abgeschalteter Verbraucher
Rote LED Failure ON:	Anzeige Fehler für entsprechende Schwelle P1 oder P2
Rote LED Failure blinkt:	Anzeige Auslöseverzögerung für entsprechende Schwelle P1 oder P2
Gelbe LED Rel 1 ON/OFF:	Stellung des Ausgangsrelais Rel 1
Gelbe LED Rel 2 ON/OFF:	Stellung des Ausgangsrelais Rel 2

4. Mechanische Ausführung

Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP40
Befestigung auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 60715

Einbaulage: beliebig

Berührungssichere Zugbügelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich), Schutzart IP20

Anzugsdrehmoment: max. 1Nm

Klemmanschluss:

- 1 x 0,5 bis 2,5mm² mit/ohne Aderendhülse
- 1 x 4mm² ohne Aderendhülse
- 2 x 0,5 bis 1,5mm² mit/ohne Aderendhülsen
- 2 x 2,5mm² flexibel ohne Aderendhülsen

5. Eingangskreis

Versorgungsspannung:

12 bis 500V a.c.

Klemmen A1-A2 (galvanisch getrennt)
Wählbar über Powermodule Type TR3

Toleranz:

lt. Angabe Powermodul

Nennfrequenz:

lt. Angabe Powermodul

Nennverbrauch:

3,5VA (3W)

Einschaltdauer:

100%

Wiederbereitschaftszeit:

500ms

Restwertigkeit bei d.c.:

-

Abfallspannung:

>30% der Versorgungsspannung

Überspannungskategorie:

III (nach IEC 60664-1)

Bemessungsstoßspannung:

6kV

6. Ausgangskreis

2 potentialfreie Wechsler

Bemessungsspannung: 250V AC

Schaltleistung: 750VA (3A / 250V a.c.)

Wenn der Abstand zwischen den Geräten kleiner 5mm ist!

Schaltleistung: 1250VA (5A / 250V a.c.)

Wenn der Abstand zwischen den Geräten größer 5mm ist!

Absicherung: 5A flink

Mechanische Lebensdauer: 20 x 10⁶ Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer: 2 x 10⁵ Schaltspiele

bei 1000VA ohmscher Last

max. 60/min bei 100VA ohmscher Last

(nach IEC 60947-5-1)

Spannungsfestigkeit offener Kontakt:

1000V_{eff} a.c.

Überspannungskategorie: III (nach IEC 60664-1)

Bemessungsstoßspannung: 6kV

Technische Daten

7. Messkreis

Messbereiche P_N :	umschaltbar zwischen 2kW, 4kW, 8kW und 16kW
Wellenform:	
AC Sinus:	10 bis 400Hz
Sinusbewertete PWM:	10 bis 100Hz
Messeingang Spannung:	Klemmen L1-L2-L3
1-Phasenlast:	42 bis 690V a.c.
3-Phasenlast:	3~ 42 bis 690/400V
Überlastbarkeit:	
1-Phasenlast:	796V a.c.
3-Phasenlast:	3~ 796/460V
Eingangswiderstand:	1,25M Ω
Messeingang Strom:	Klemmen i-k
Messbereiche 2kW, 4kW:	0,2 bis 8A
Messbereiche 8kW, 16kW:	0,4 bis 16A (für $I > 16A$ Abstand $> 5mm$)
Überlastbarkeit:	18A permanent
Eingangswiderstand:	$< 10m\Omega$
I $<$ - Erkennung:	
Stromunterbrechung:	
Messbereiche 2kW, 4kW:	200mA
Messbereiche 8kW, 16kW:	400mA
Stromflusserkennung:	
Messbereiche 2kW, 4kW:	240mA
Messbereiche 8kW, 16kW:	480mA
Schaltsschwellen P:	
Schaltsschwelle P1:	10% bis 120% von P_N
Schaltsschwelle P2:	5% bis 110% von P_N
Hysterese:	1% vom Maximalwert des Messbereiches
Überspannungskategorie:	III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung:	6kV

8. Steuereingang Y (auf Potenzial des Messkreis)

Funktion:	Fehlerspeicher (Brücke Y1-Y2)
Belastbar:	nein
Steuerimpulslänge:	-
Reset:	Öffner im Versorgungskreis

9. Genauigkeit

Grundgenauigkeit:	$\pm 2\%$ (vom Skalenendwert)
Frequenzgang:	$\pm 0,025\%$ / Hz
Einstellgenauigkeit:	$\leq 5\%$ (vom Skalenendwert)
Wiederholgenauigkeit:	$\pm 2\%$
Spannungseinfluss:	-
Temperatureinfluss:	$\leq 0,02\%$ / °C

10. Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-25 bis +55°C (nach IEC 60068-1) -25 bis +40°C (nach UL 508)
Lagertemperatur:	-25 bis +70°C
Transporttemperatur:	-25 bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	15% bis 85% (nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3)
Verschmutzungsgrad:	2 (nach EN 60255-27)
Vibrationsfestigkeit:	Klasse 1 (nach EN 60255-22-1)
Stoßfestigkeit:	Klasse 1 (nach EN 60255-22-2)

Funktionsbeschreibung


Mit dem Anlegen der Versorgungsspannung U ziehen die Ausgangsrelais Rel 1 und Rel 2 an (gelbe LED Rel 1 und Rel 2 leuchten) und die Anlaufüberbrückung (Start) beginnt abzulaufen (grüne LED U/t blinkt). Während der Anlaufüberbrückung haben Änderungen der gemessenen Wirkleistung keinen Einfluss auf die Stellung der Ausgangsrelais Rel 1 und Rel 2. Nach Ablauf der Anlaufüberbrückung leuchtet die grüne LED U/t.

Minimumüberwachung (2MIN)

Der eingestellte Schwellwert für P1 muss größer als der eingestellte Wert für P2 sein. Unterschreitet die gemessene Wirkleistung den am P1-Regler eingestellten Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) abzulaufen (rote LED Failure für Schaltschwelle P1 blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED

unterschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) erneut abzulaufen (rote LED Failure für Schaltschwelle P2 blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Failure für Schaltschwelle P2 leuchtet) fällt das Ausgangsrelais Rel 2 ab (gelbe LED Rel 2 leuchtet nicht).

Sobald die gemessene Wirkleistung den am entsprechenden Regler (P1 oder P2) eingestellten Wert überschreitet (rote LED Failure für entsprechende Schaltschwelle P1 oder P2 leuchtet nicht), ziehen die Ausgangsrelais Rel 1 oder Rel 2 wieder an (gelbe LED Rel 1 oder Rel 2 leuchtet).

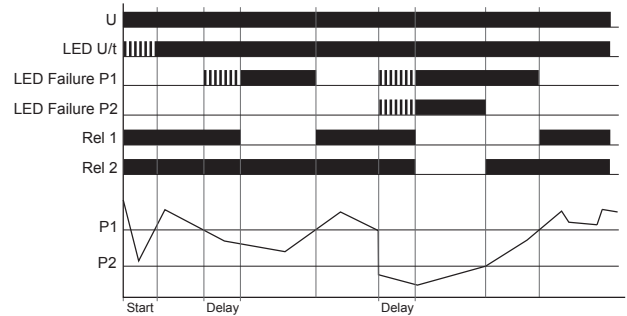


Maximumüberwachung (2MAX)

Der eingestellte Schwellwert für P1 muss größer als der eingestellte Wert für P2 sein.

Wenn die gemessene Wirkleistung den am P2-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) abzulaufen (rote LED Failure für Schaltschwelle P2 blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Failure für Schaltschwelle P2 leuchtet) fällt das Ausgangsrelais Rel 2 ab (gelbe LED Rel 2 leuchtet nicht).

Überschreitet die gemessene Wirkleistung den am P1-Regler eingestellten Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) erneut abzulaufen (rote LED Failure für Schaltschwelle P1 blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Failure für Schaltschwelle P1 leuchtet), fällt das Ausgangsrelais Rel 1 ab (gelbe LED Rel 1 leuchtet nicht).

Sobald die gemessene Wirkleistung den am entsprechenden Regler (P1 oder P2) eingestellten Wert unterschreitet (rote LED Failure für entsprechende Schaltschwelle P1 oder P2 leuchtet nicht), ziehen die Ausgangsrelais Rel 1 oder Rel 2 wieder an (gelbe LED Rel 1 oder Rel 2 leuchtet).

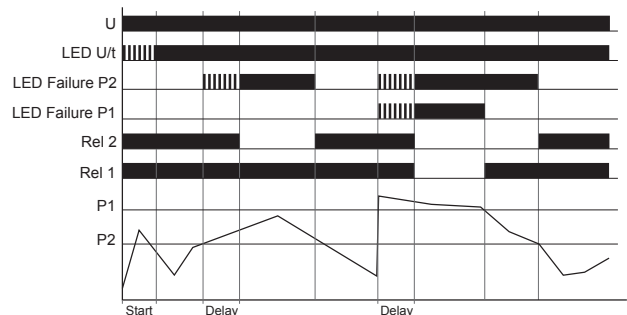


Funktionsbeschreibung

Windowfunktion (WIN)

Der eingestellte Schwellwert für P1 muss größer als der eingestellte Wert für P2 sein. Wenn die gemessene Wirkleistung den am P2-Regler eingestellten Wert unterschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) abzulaufen (rote LED Failure für Schaltschwelle P2 blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Failure für Schaltschwelle P2 leuchtet) fallen die Ausgangsrelais Rel1 und Rel 2 ab (gelbe LED Rel 1 und Rel 2 leuchten nicht). Steigt die gemessene Wirkleistung wieder über den am P2-Regler eingestellten Wert (rote LED Failure für Schaltschwelle P2 leuchtet nicht), ziehen die Ausgangsrelais Rel 1 und Rel 2 wieder an (gelbe LED Rel 1 und Rel 2 leuchten).

Überschreitet die gemessene Wirkleistung den am P1-Regler eingestellten Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) erneut abzulaufen (rote LED Failure für Schaltschwelle P1 blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Failure für Schaltschwelle P1 leuchtet), fallen die Ausgangsrelais Rel 1 und Rel 2 ab (gelbe LED Rel 1 und Rel 2 leuchten nicht). Sinkt die gemessene Wirkleistung unter den am P1-Regler eingestellten Wert (rote LED Failure für Schaltschwelle P1 leuchtet nicht), ziehen die Ausgangsrelais Rel 1 und Rel 2 wieder an (gelbe LED Rel 1 und Rel 2 leuchten).

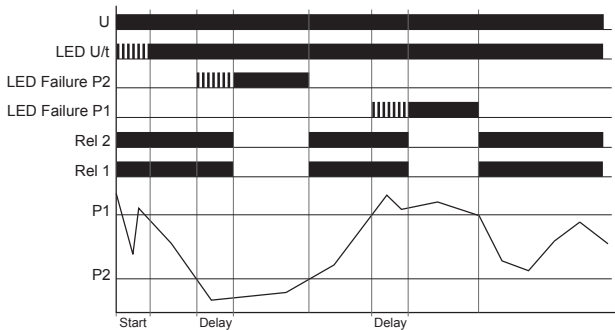


Maximum- und Minimumüberwachung (MAX/MIN)

Der eingestellte Schwellwert für P1 muss größer als der eingestellte Wert für P2 sein.

Wenn die gemessene Wirkleistung den am P2-Regler eingestellten Wert unterschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) abzulaufen (rote LED Failure für Schaltschwelle P2 blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Failure für Schaltschwelle P2 leuchtet) fällt das Ausgangsrelais Rel 2 ab (gelbe LED Rel 2 leuchtet nicht). Steigt die gemessene Wirkleistung wieder über den am P2-Regler eingestellten Wert (rote LED Failure für Schaltschwelle P2 leuchtet nicht), zieht das Ausgangsrelais Rel 2 wieder an (gelbe LED Rel 2 leuchtet).

Überschreitet die gemessene Wirkleistung den am P1-Regler eingestellten Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) erneut abzulaufen (rote LED Failure für Schaltschwelle P1 blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Failure für Schaltschwelle P1 leuchtet), fällt das Ausgangsrelais Rel 1 ab (gelbe LED Rel 1 leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Wirkleistung unter den am P1-Regler eingestellten Wert (rote LED Failure für Schaltschwelle P1 leuchtet nicht), zieht das Ausgangsrelais Rel 1 wieder an (gelbe LED Rel 1 leuchtet).

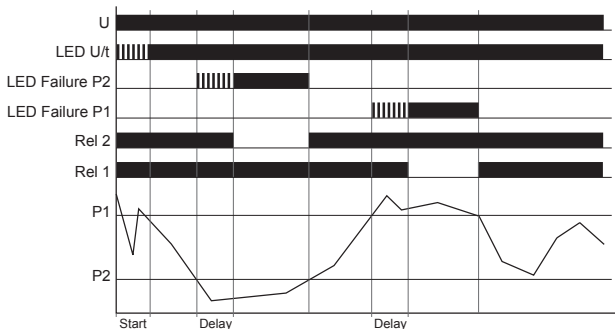


Fehlerspeicher

Der Fehlerspeicher kann durch eine Brücke zwischen den Klemmen Y1 und Y2 aktiviert werden. Wurde der Fehlerspeicher aktiviert und ist ein Fehler aufgetreten (rote LED Failure der entsprechenden Schwelle leuchtet) kann dieser ausschließlich durch Unterbrechen der Versorgungsspannung oder durch Drücken der Reset-Taste zurückgesetzt werden. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers und erneutem Anlegen der Versorgungsspannung ziehen die Ausgangsrelais Rel 1 und Rel 2 an und der Messzyklus beginnt wieder mit dem Ablauf der eingestellten Anlaufüberbrückung (Start).


Hinweis:

Der Fehlerspeicher bleibt trotz einer I=0 Erkennung aktiv!

Beispiel: Zurücksetzen des Fehlerspeicher bei Windowfunktion durch Unterbrechen der Versorgungsspannung

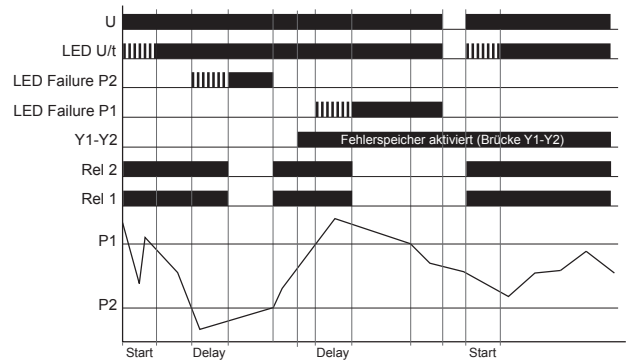

Beispiel: Zurücksetzen des Fehlerspeicher bei Windowfunktion durch Drücken der Reset-Taste

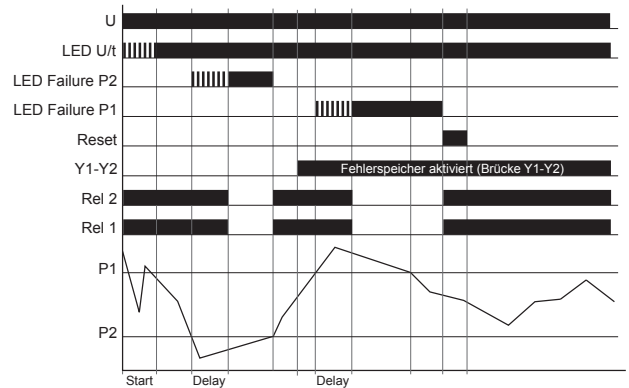

Funktionsbeschreibung

Erkennung abgeschalteter Verbraucher

Folgendes gilt für Funktionen, bei denen die I=0 Erkennung (I=0 ON) aktiviert ist:

Wird der Stromfluss zwischen i und k unterbrochen (gelbe LED I=0 leuchtet) und ist die Minimum-, Window- oder Minimum- und Maximumfunktion (2MIN+I=0, WIN+I=0, MIN/MAX+I=0) gewählt, bleiben die Ausgangsrelais Rel 1 und Rel 2 bei Stromflussunterbrechung im angezogenen Zustand (gelbe LED Rel 1 und LED Rel 2 leuchten). Ist jedoch die Maximumfunktion (2MAX+I=0) gewählt, fallen die Ausgangsrelais Rel 1 und Rel 2 bei Stromflussunterbrechung ab (gelbe LED Rel 1 und LED Rel 2 leuchten nicht).

Ist der Stromfluss wieder vorhanden, beginnt der Messzyklus mit dem Ablauf der eingestellten Anlaufüberbrückung (Start) (grüne LED U/t blinkt).


Folgendes gilt für Funktionen, bei denen die invertierte I=0 Erkennung (I=0 Inv.) aktiviert ist:

Wird der Stromfluss zwischen i und k unterbrochen (gelbe LED I=0 leuchtet), verhalten sich die beiden Relais invers zur oben genannten Funktion.


Ist die Minimum-, Window- oder Minimum- und Maximumfunktion (2MIN+I=0 Inv., WIN+I=0 Inv., MIN/MAX+I=0 Inv.) gewählt, fallen die Ausgangsrelais Rel 1 und Rel 2 bei Stromflussunterbrechung ab (gelbe LED Rel 1 und LED 2 leuchten nicht).

Ist jedoch die Maximumfunktion (2MAX+I=0 Inv.) gewählt, bleiben die Ausgangsrelais Rel 1 und Rel 2 bei Stromflussunterbrechung im angezogenen Zustand (gelbe LED Rel 1 und LED 2 leuchten). Ist der Stromfluss wieder vorhanden, beginnt der Messzyklus mit dem Ablauf der eingestellten Anlaufüberbrückung (Start) (grüne LED U/t blinkt).


I=0 mit Minimumüberwachung (2MIN+I=0)

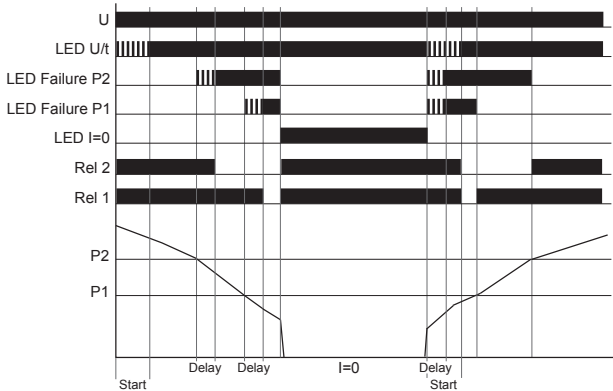


I=0 Inv. mit Minimumüberwachung (2MIN+I=0 Inv.)

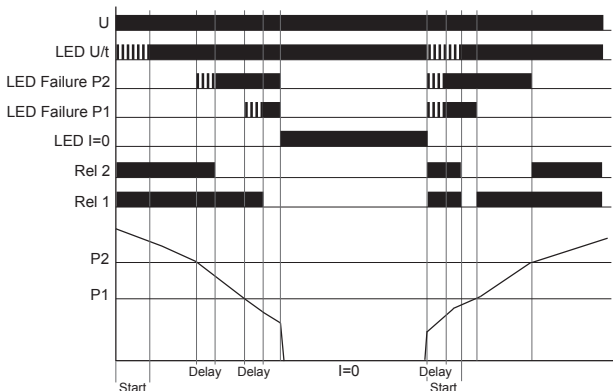

I=0 mit Maximumüberwachung (2MAX+I=0)

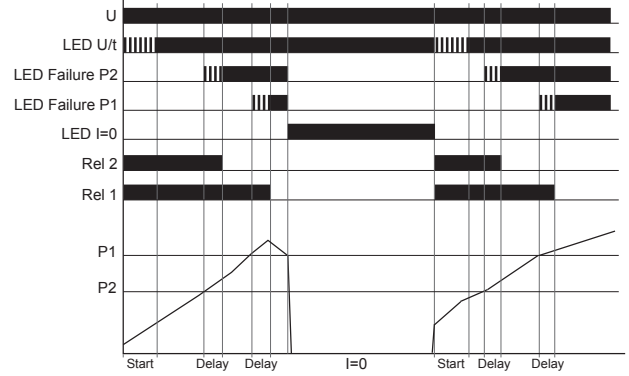


I=0 Inv. mit Maximumüberwachung (2MAX+I=0 Inv.)

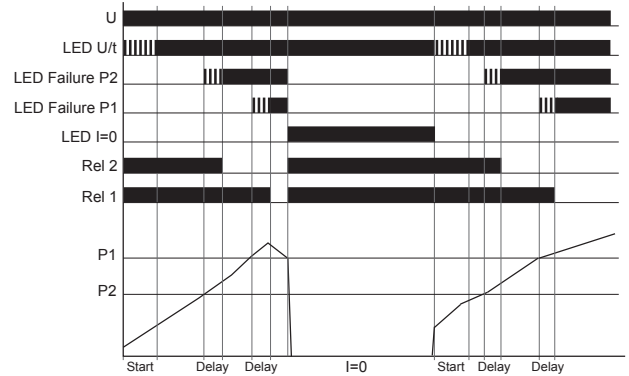


Anschlussbilder


Anschluss 3~ 400/690V mit Powermodul 24V a.c. ohne Fehlerspeicher $I_N < 16A$

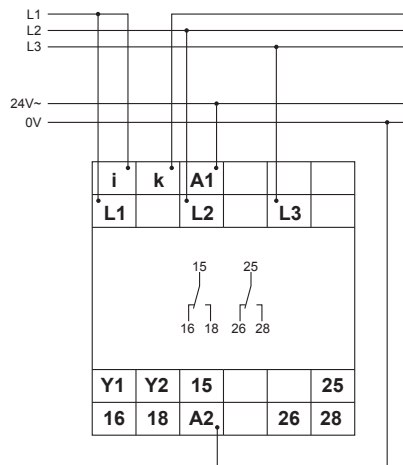

Anschluss 3~ 400/690V mit Powermodul 400V a.c. mit Fehlerspeicher und Stromwandler $I_N > 16A$

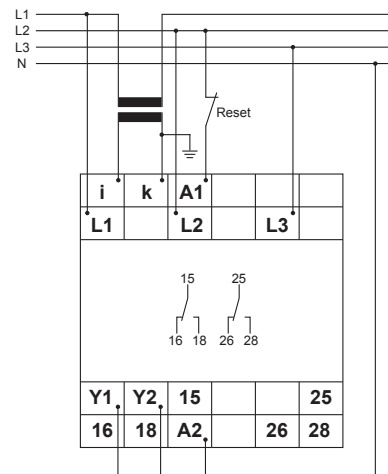


Anschluss 3~ 500V mit Powermodul 500V a.c. mit Fehlerspeicher $I_N < 16A$

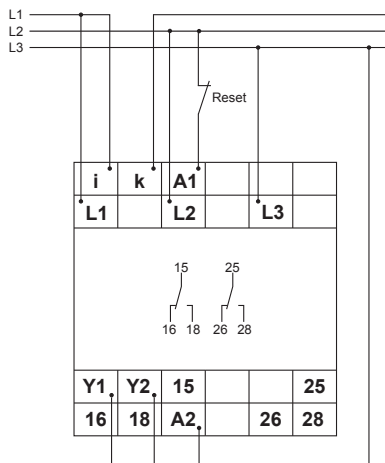


Hinweis:

Bei Arbeiten am Stromwandlerschaltkreis ist dieser sekundärseitig kurzzuschließen.

Abmessungen

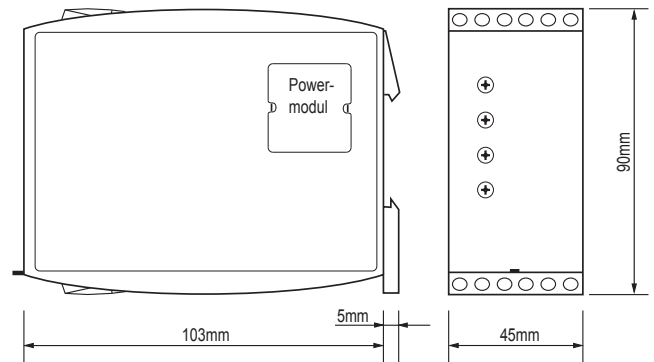

Anschluss 3~ 230/400V mit Powermodul 230V a.c. mit Fehlerspeicher $I_N < 16A$

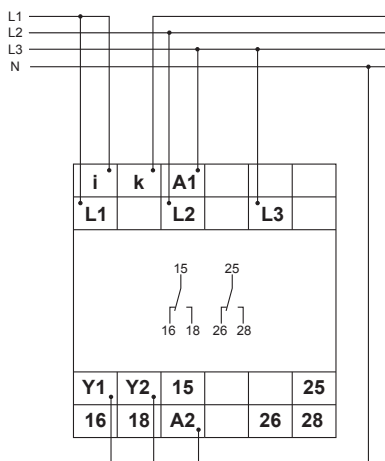

TELE Haase Steuergeräte Ges.m.b.H.
Vorarlberger Allee 38
A-1230 Wien

AUSGABE 2013/08

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

tele
Technik Braucht Kontrolle